

ENTLA Brandex 58 mm

Zulassungsnummer: 26567 auf Blockrahmen stumpf

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge und Breite, jedoch max. 20% in der Fläche
Türdicke:	58 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	Vollspan 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
technische Daten:	siehe Datenblatt

Rahmen

Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	65-90 x 58 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenetet




Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Tectus TE 340 3D FR
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht

B-B

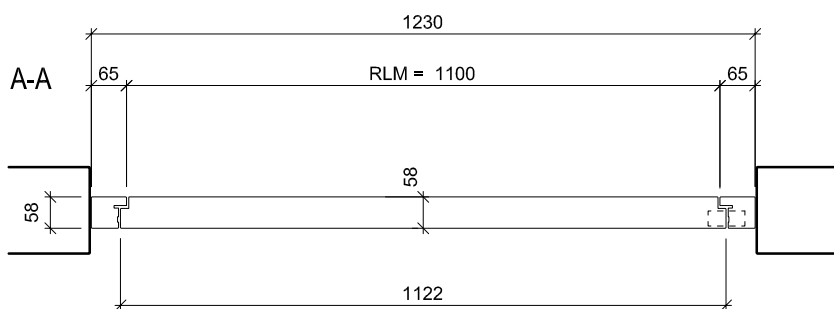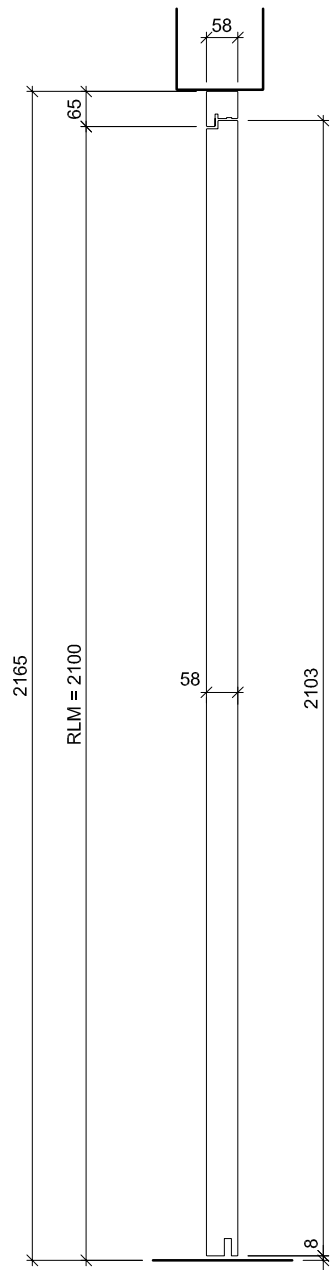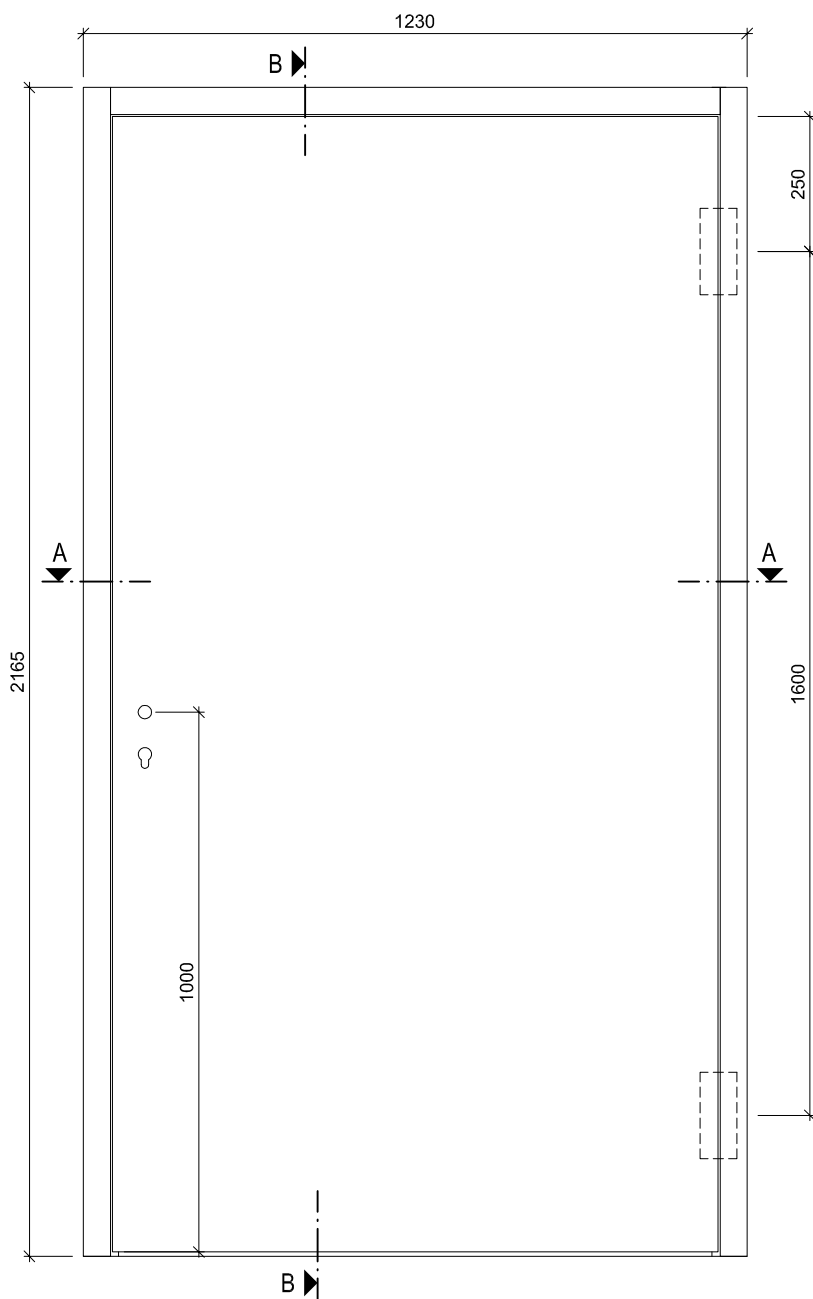

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26567

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Brandex 58mm
 Blockrahmen 65-90/58mm
 Band Tectus TE 340 3D FR

Mst. 1:15

Erstellt: 07.03.2017


Überarb:
 Sachbearbeiter
 Johann Willen

Plan Nr.: B30158-310010-Tectus


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG


B-B Detail oben

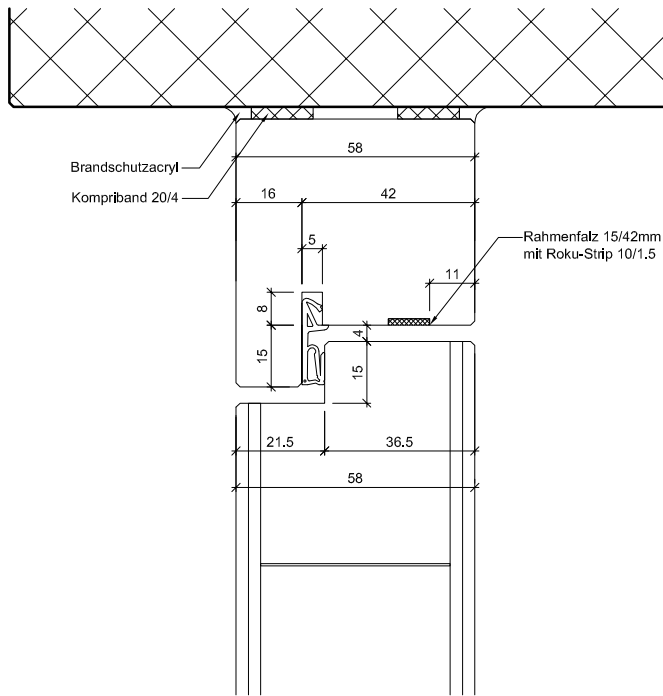


B-B Detail unten

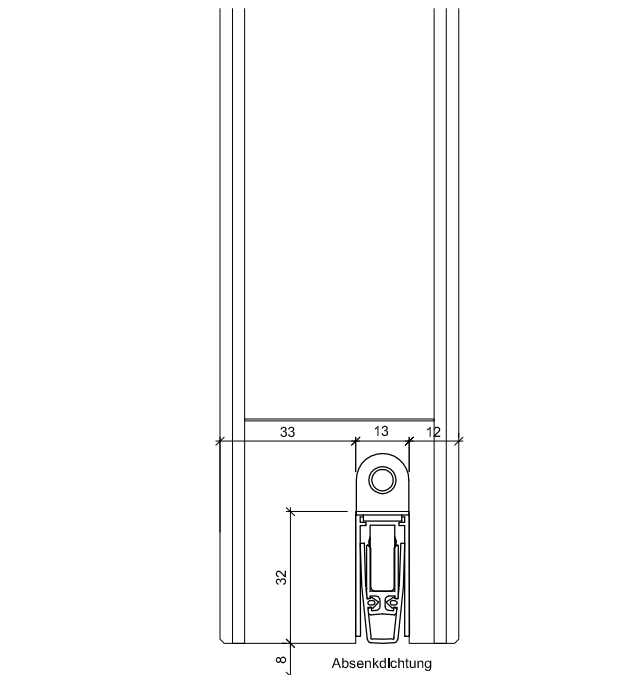

A-A Detail Schloss

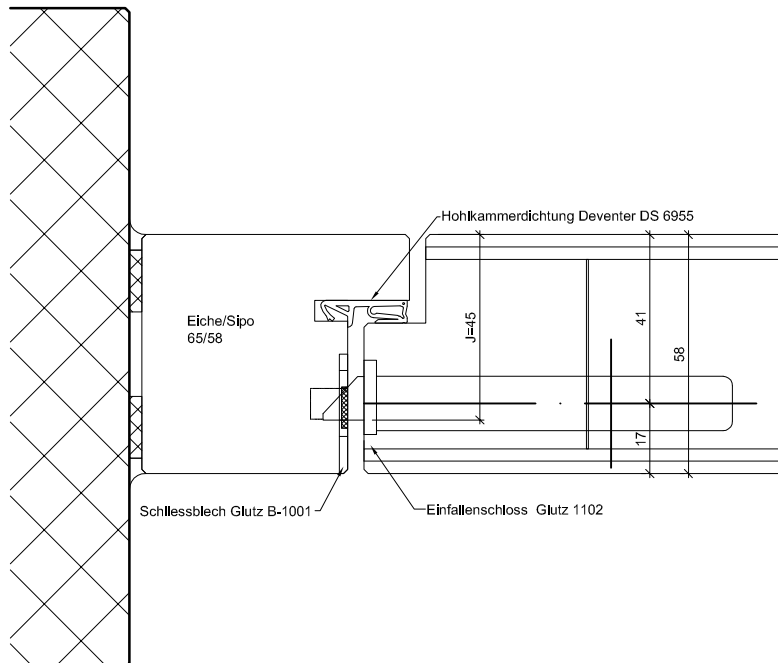

A-A Detail Band

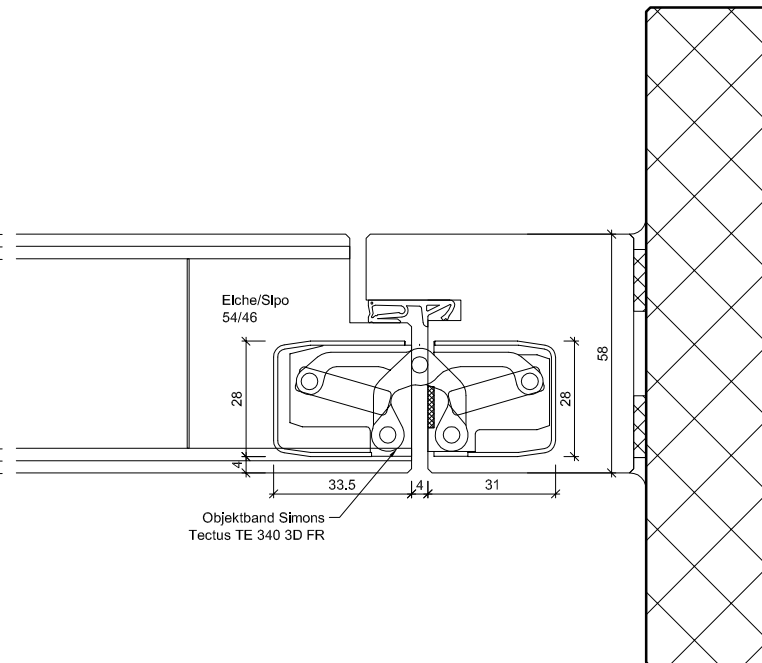

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26567

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Brandex 58mm
 Blockrahmen 65-90/58mm
 Band Tectus TE 340 3D FR

Mst. 1:2

Erstellt: 07.03.2017
 Überarb:
 Sachbearbeiter
 Johann Willen

Plan Nr.: B30158-310010-Tectus

ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Montageanleitung



- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockrahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockrahmens mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockrahmen in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockrahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
 Befestigungsschrauben
 Brandschutzacryl
 Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

Schraubenvermassung

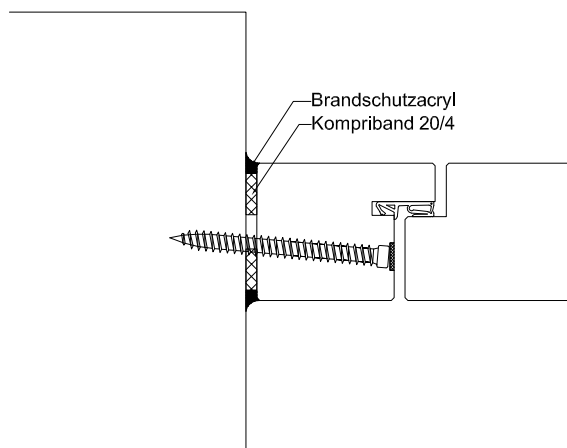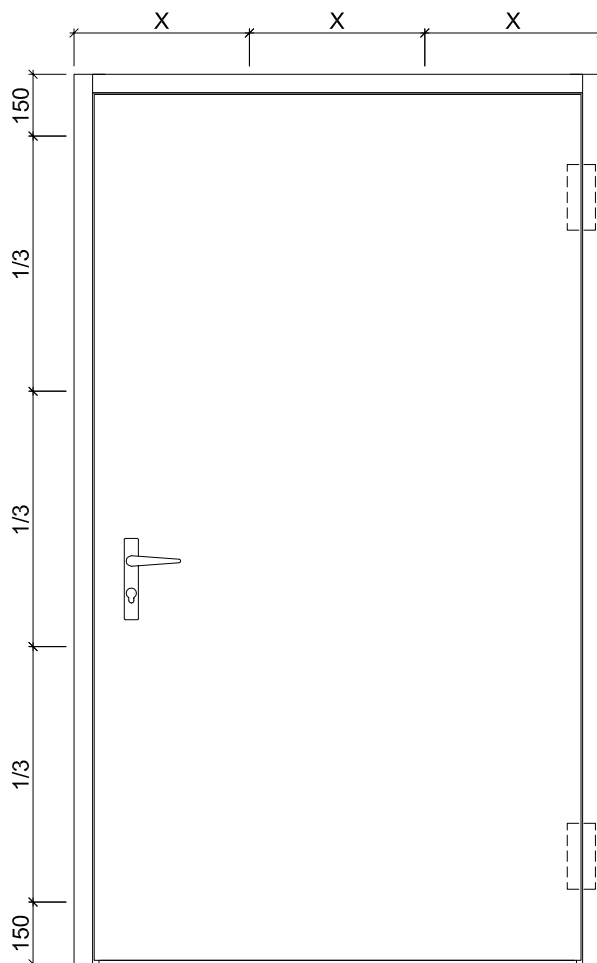

Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 für Brandex 58mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 07.03.2017

Überarb:

Sachbearbeiter
 Johann Willen

Plan Nr.: B30158-310010-Tectus

ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG